



## Denges (VD): fuite de liquide à la gare de triage

Jeudi 5 septembre 2019, vers 07 h 15, la Centrale d'engagement et de transmission de la Police cantonale (CET) était avisée qu'une fuite d'un liquide indéterminé avait été constatée sur un container placé sur un wagon, à Denges.

Selon la procédure, un bouclage restreint a été effectué et des spécialistes se sont rendus sur place afin de déterminer l'origine du produit.

Il s'est rapidement avéré qu'il s'agissait d'une petite quantité d'eau qui s'échappait de ce container rempli de boues d'épuration à incinérer et que cette fuite ne représentait aucun danger pour la population, la faune ou

la flore.

Deux employés CFF, légèrement incommodés par l'odeur de ce liquide, ont été conduits au CHUV, pour contrôles.

Cet incident a nécessité l'intervention de plus de 65 personnes de la Gendarmerie vaudoise, de Police Région Morges, des sapeurs-pompiers professionnels et des Services sanitaires de Lausanne, du SDIS de Nyon-Dôle, du SIS Morget, de l'ECA, de l'EMCC, de la Direction générale de l'environnement et des CFF.

Police cantonale vaudoise

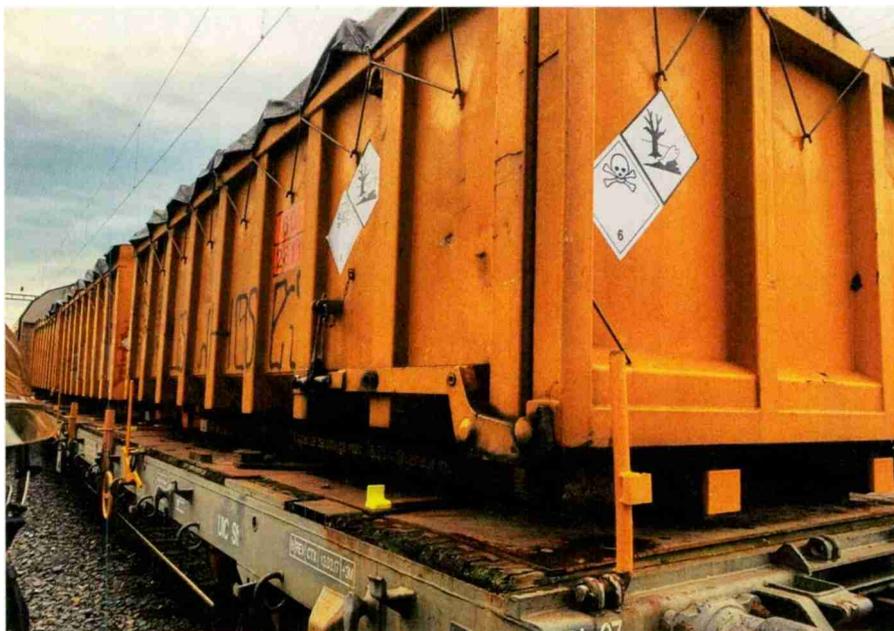


Photo: police cantonale vaudoise